
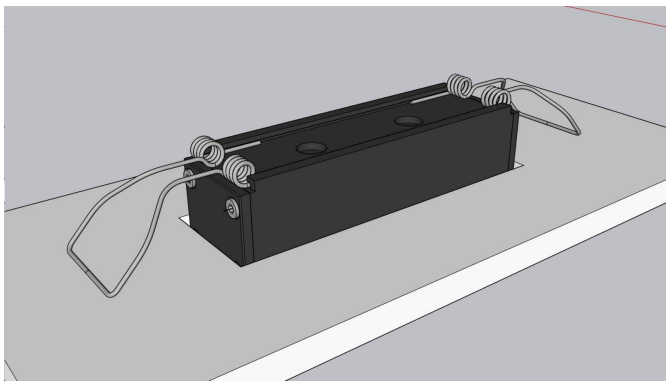


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

F-LINE-IN Светодиодный светильник для архитектурного освещения

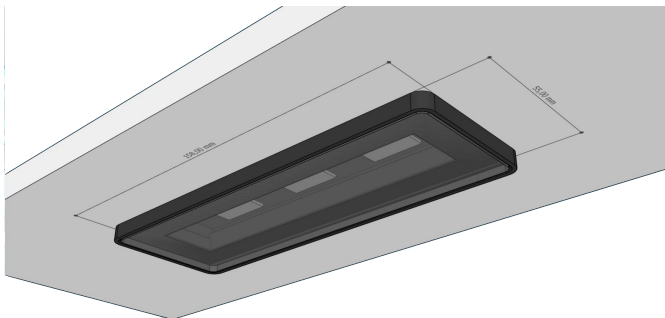


1 Назначение изделия

Встраиваемые линейные светильники типа F-Line, предназначены для архитектурного освещения. Светильники имеют климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150, группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1. Окружающая среда не взрывоопасная. Светильники допускается применять в помещениях. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

2 Артикул изделия

L-FLXX-XXX35-XX XX O XX 24X-IP

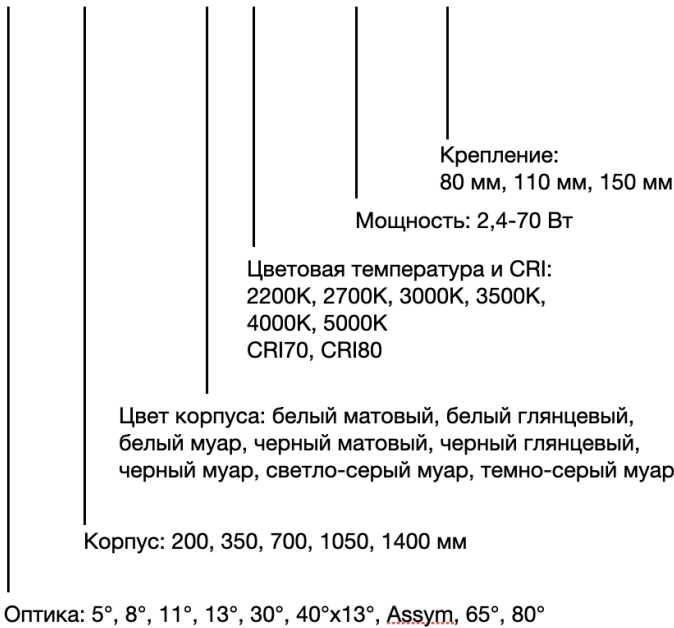

3 Технические характеристики

Светодиод	Lumileds
-----------	----------

Цветовая температура	2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Световой поток	246 - 10540 Лм
Оптика	5°, 8°, 11°, 13°, 30°, 40°x13°, Assym, 65°, 80°
Напряжение питания	24 В DC
Потребляемая мощность	2,4 - 70 Вт
Тип управления	PWM
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации	-40 °C до +50 °
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	не менее 50000
Гарантия	3 лет
Масса	0,4 кг
Габаритные размеры	47x35x200-1400 мм
Крепление	поворотное 80-150
Материалы	Корпус: алюминий - сплав 6063, антикоррозийное покрытие, порошковая покраска; стекло - закаленное силикатное


4 Требования по монтажу и установке светильника

4.1 К монтажу и установке светильника допускаются аттестованные лица с категорией электробезопасности не ниже II. Монтаж, подключение и обслуживание светильника производится только в отключённом состоянии. Светильник установить на монтажную поверхность и закрепить крепежными болтами (крепежные болты в комплект не входят).

3.2 Усилие закручивания болта не менее 4 Н*м.

4.2 Произвести подключение светильника согласно электрической схеме:

Схема подключения к сети постоянного тока 24 В DC

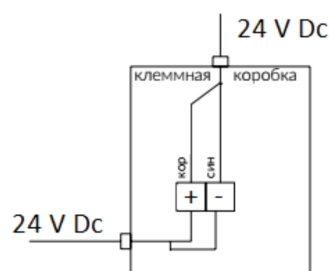

4.3 Все наружные электрические соединения должны находиться в доступном для осмотра месте.

4.4 Подать напряжение на светильник.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание.

5.1 Всё техническое обслуживание производится при отключённом светильнике.

К любым работам на светильнике допускается квалифицированный персонал с категорией по электробезопасности не ниже II.

5.2 Конструкция светильника не разборная, ремонт возможен только в заводских условиях.

5.3 Световое окно и корпус светильника следует протирать не реже двух раз в год слабым щелочным мыльным раствором типа ДЕЗОКСИЛ.

5.4 Не реже одного раза в год проверять все наружные электрические соединения и при необходимости подтягивать их.

5.5 Условия хранения и хранения при транспортировании: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 40 до плюс 50 С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при плюс 25 С

6 Транспортировка.

6.1 Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах

7. Утилизация.

7.1 Светильники в своём составе взрывоопасных, радиоактивных и ядовитых веществ не имеют. 7.2 По окончании срока эксплуатации светильник утилизируется в соответствии с текущим экологическим законодательством по утилизации электронной техники.

8 Гарантийные обязательства.

8.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу светильника в течение 6 (шести) лет после продажи, при соблюдении условий эксплуатации.

8.2 Организация ответственная за соблюдение гарантийных обязательств и требований: ООО "ЭлектрикАрт", 236022, г. Калининград, Мира пр-кт, 18-20А. Тел: +7 4012 378799

9 Комплектность

9.1 Светильник в сборе - 1 шт

9.2 Паспорт - 1 шт

9.3 Упаковка - 1шт

10 Свидетельство о приёмке. Светильник _____

Серийный номер SN: _____ и признан годными для эксплуатации.

Дата изготовления _____ 20__ г. Контролер ОТК _____

11 Возможные неисправности и меры по их устранению.

Вид неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Светильник не включается	Отсутствие напряжения в сети	Восстановить напряжение в сети питания.
	Неправильно произведено подключение к сети питания.	Произвести подключение к сети питания правильно (согласно схеме)
	Неисправный блок питания.	Установить исправный источник питания.